

酸化亜鉛形避雷器

MEIDEN

Quality connecting the next

サージアブソーバ

3.3～33kV回路用

高性能と高信頼性をコンパクトに凝縮

●●● 大切な設備の雷害対策は「ソレスター」にお任せください ●●●



3.3～33kV回路用 サージアブソーバ

定格事項


形式	ZL-AB						
定格電圧 (kV)	3.6	4.8	7.2	12	15	24	36
適用回路電圧 (kV)	3.3	4.16	6.6	11	13.8	22	33
制限電圧上限値 at 8/20 μ s、100A (kVcrest)	12.75	16.5	25.5	34.2	45.2	64.5	94.2
動作開始電圧下限値 (kVcrest)	8.0	10.1	16.0	24.0	32.0	47.0	70.0
放電耐量	8/20 μ s、20kA 2回			4/10 μ s、40kA 2回			
外形図	(a)			(b)			
H寸法 (mm)	124	124	124	275	305	380	470
概略質量 (kg)	0.7	0.7	0.8	1.7	1.9	3.2	4.2

●取り扱い上の注意

輸送時など、大きな衝撃を加えないよう、慎重に取り扱ってください。

●保守点検について

点検は停電時に目視点検と絶縁抵抗の測定を実施してください。絶縁抵抗測定はがい管表面を清掃後に実施してください。1000Vメガで1000M Ω 以上あれば良好です。

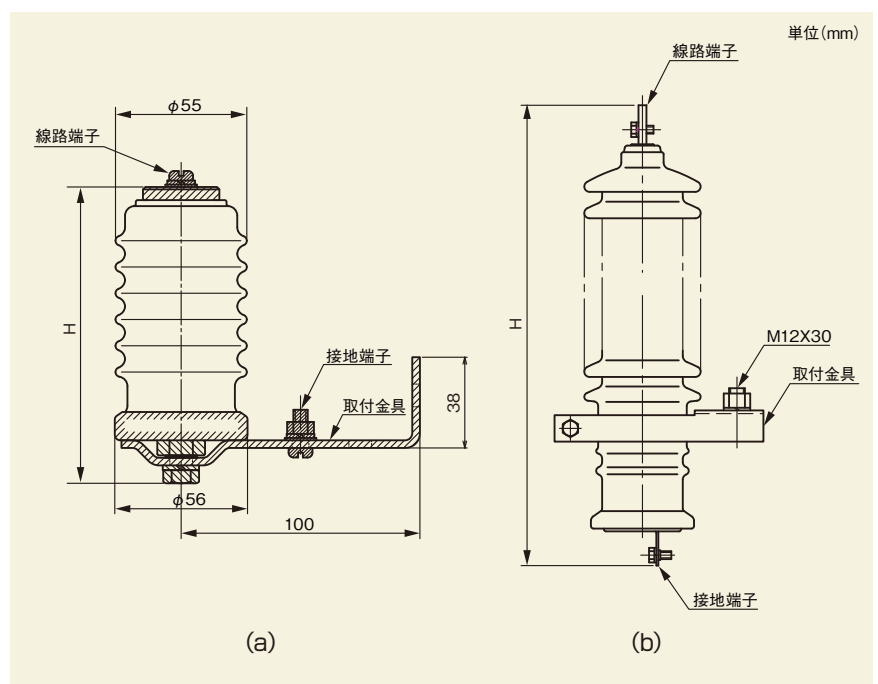

安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。

明電商事株式会社

	電 話	ファクシミリ
本 社 〒141-8565 東京都品川区大崎2-8-1	(03)6384-6600	(03)6384-6601
関西支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-5 (ニッセイ新大阪南口ビル9F)	(06)6195-2630	(06)6195-2639
中部支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13 (名興ビル5F)	(052)223-6601	(052)223-6631
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-9-1 (大賀博多駅前ビル6F)	(092)482-3770	(092)482-3771
沼津支店 〒410-8588 沼津市東間門字上中溝515	(055)929-5860	(055)929-5994

株式会社 明電舎

本 社 〒141-6029 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower

www.meidensha.co.jp



■仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。
■本製品に関連して生じた損害の賠償につきましては、逸失利益、間接損害及び特別損害は除かせていただきます。

HA9-3034B 2019年6月現在
2019-6ME (2L) 0.5L